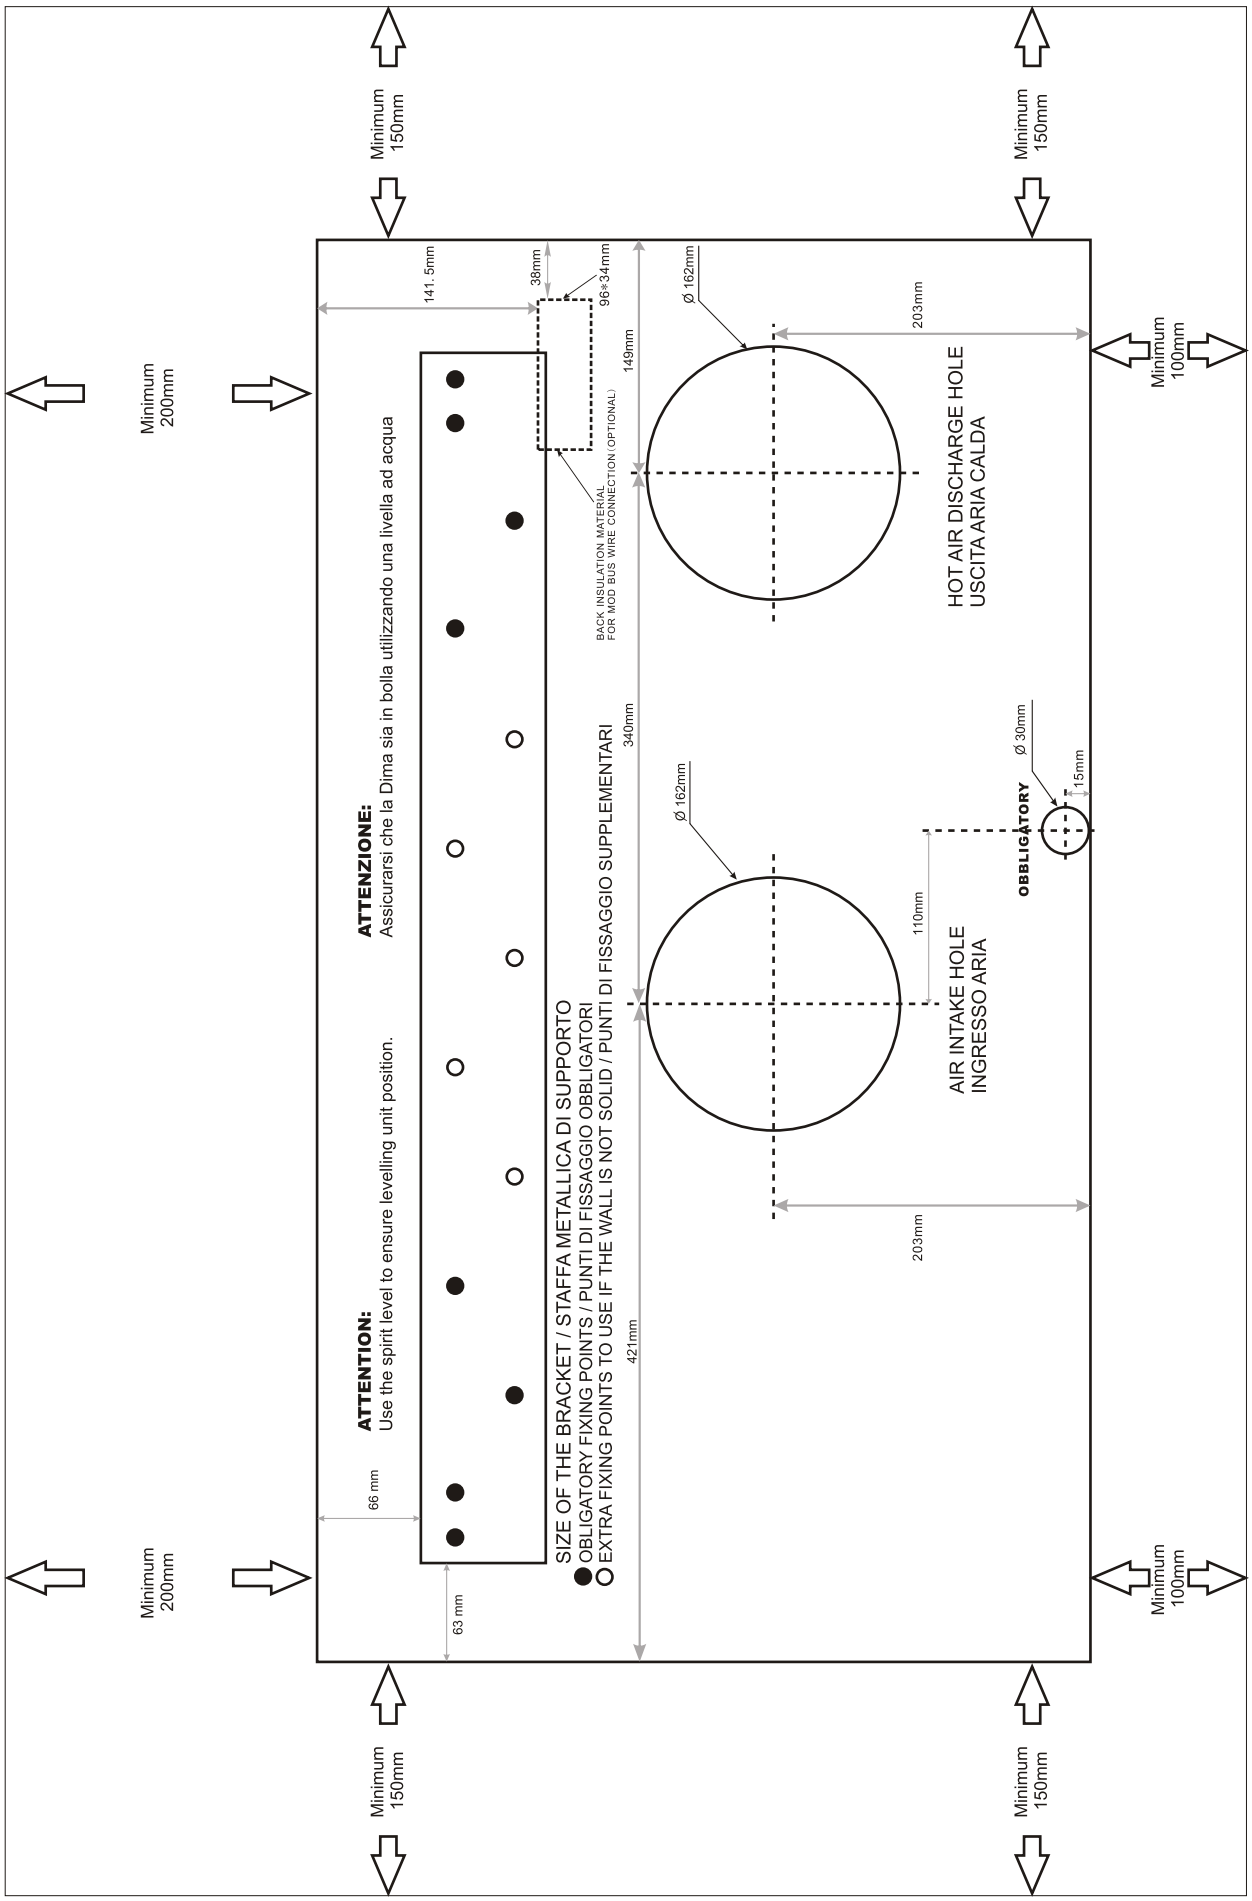
Minimum 150mm
Minimum 150mm
Minimum 200mm
Minimum 100mm
141. 5mm
38mm
96×34mm
149mm
Ø 162mm
203mm
BACK INSULATION MATERIAL
FOR MOD BUS WIRE CONNECTION (OPTIONAL)
HOT AIR DISCHARGE HOLE
USCITA ARIA CALDA
ATTENZIONE:
Assicurarsi che la Dima sia in bolla utilizzando una livella ad acqua
340mm
Ø 30mm
15mm
OBBLIGATORY
Ø 162mm
110mm
AIR INTAKE HOLE
INGRESSO ARIA
ATTENTION:
Use the spirit level to ensure levelling unit position.
SIZE OF THE BRACKET / STAFFA METALLICA DI SUPPORTO
OBLIGATORY FIXING POINTS / PUNTI DI FISSAGGIO OBBLIGATORI
EXTRA FIXING POINTS TO USE IF THE WALL IS NOT SOLID / PUNTI DI FISSAGGIO SUPPLEMENTARI
203mm
421mm
66 mm
63 mm
Minimum 200mm
Minimum 100mm
Minimum 150mm
Minimum 150mm